


**УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРОВЕРКИ  
ВНУТРЕННЕГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА  
УППВ - 50 (65)**

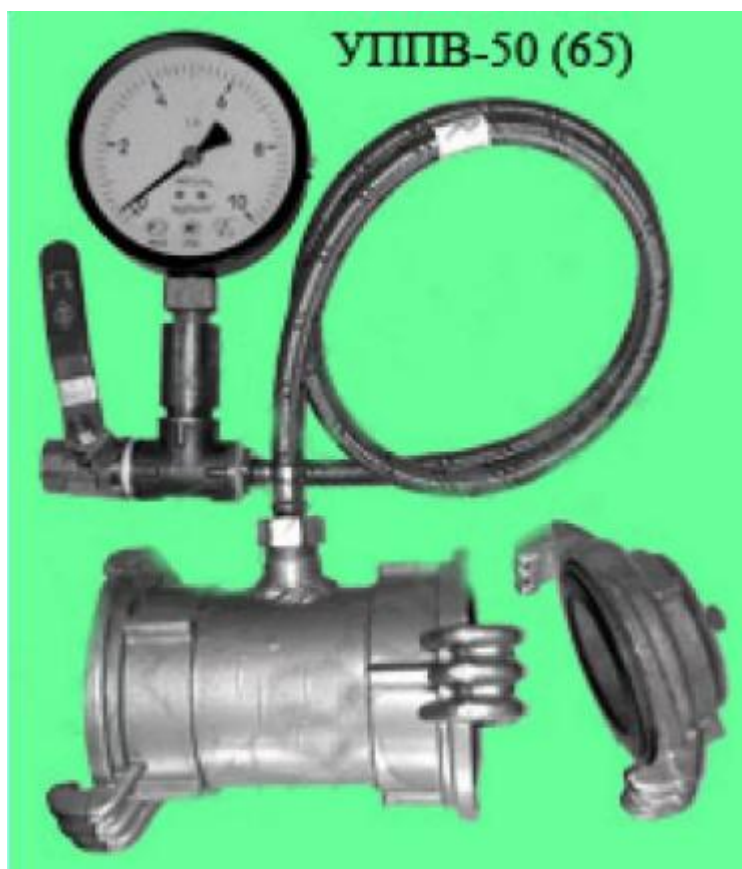

**Разработка и производство: ЗАО "ЭКСПРОД 2" г. Москва**

## **УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРОВЕРКИ ВНУТРЕННЕГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА УППВ - 50 (65)**

Устройство позволяет провести проверки внутреннего противопожарного водопровода (ВПВ) на работоспособность, в том числе:

- на исправность клапанов пожарных кранов;
- на водоотдачу.

Порядок проведения испытаний и оформление результатов изложены в "Методике испытаний внутреннего противопожарного водопровода", разработанной ФГУ ВНИИПО МЧС России.

Устройство выпускается 2-х типоразмеров – для пожарных кранов Ду50 и Ду 65. Диапазон рабочего давления - до 1МПА(10 кг/ см<sup>2</sup>).

Класс точности манометра 1,5.

Устройство УППВ - 50 (65):

- при испытаниях не оказывает влияния на гидравлические характеристики ВПВ и его применение в расчетах не учитывается.
- не является измерительным прибором и не подлежит периодической поверке, за исключением показывающего манометра.
- может размещаться между клапаном пожарного крана и пожарным рукавом или между пожарным рукавом и пожарным стволом. Выбор места размещения устройства определяет испытатель в зависимости от вида испытаний и удобства их проведения.